

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Дальная 10,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 386698
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
 17.09.2019 по 16.10.2019

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	1,97	303,89	302,12	1,76	0,00	310,35	307,52	2,83	68,0	61,58	6,42	3,58	-0,01	24,0	
18.09	2,09	304,03	302,23	1,80	0,00	310,36	307,44	2,91	67,23	60,42	6,8	3,58	-0,01	24,0	
19.09	2,25	304,01	302,18	1,83	0,00	310,59	307,56	3,03	68,71	61,4	7,32	3,59	-0,02	24,0	
20.09	2,25	297,54	295,65	1,89	0,00	304,29	301,17	3,12	70,47	62,97	7,49	3,59	-0,02	24,0	
21.09	2,35	295,12	293,23	1,88	0,00	301,44	298,31	3,13	68,27	60,37	7,9	3,6	-0,01	24,0	
22.09	2,22	295,62	293,62	1,99	0,00	301,70	298,58	3,12	66,92	59,49	7,43	3,6	-0,01	24,0	
23.09	2,22	292,03	290,10	1,93	0,00	298,59	295,48	3,12	70,16	62,63	7,53	3,6	-0,01	24,0	
24.09	4,67	496,87	489,86	7,01	0,00	506,82	497,37	9,45	66,0	56,67	9,33	3,17	-0,01	23,94	D
25.09	5,79	479,12	475,73	3,38	0,00	488,96	482,53	6,43	66,74	54,7	12,04	3,02	-0,01	24,0	
26.09	5,48	407,44	404,41	3,03	0,00	416,01	410,13	5,87	67,68	54,29	13,4	3,03	-0,01	24,0	
27.09	5,18	351,15	348,00	3,15	0,00	358,46	352,62	5,83	67,34	52,64	14,71	3,28	-0,01	24,0	
28.09	4,88	267,49	265,59	1,90	0,00	272,97	268,58	4,39	66,56	48,35	18,21	3,64	-0,01	24,0	
29.09	4,92	273,96	271,85	2,11	0,00	279,23	274,71	4,51	64,43	46,52	17,91	3,65	-0,01	24,0	
30.09	4,76	276,94	274,51	2,43	0,00	282,16	277,38	4,77	63,65	46,52	17,13	3,65	-0,01	24,0	
01.10	5,05	282,77	280,66	2,11	0,00	288,57	283,89	4,68	66,73	48,95	17,79	3,66	-0,01	24,0	
02.10	5,19	287,76	285,76	1,99	0,00	293,50	288,91	4,59	65,87	47,89	17,97	3,64	-0,01	24,0	
03.10	4,91	278,34	276,36	1,98	0,00	283,76	279,37	4,40	65,0	47,42	17,58	3,6	-0,01	24,0	
04.10	4,71	251,94	250,12	1,83	0,00	256,73	252,66	4,08	64,15	45,49	18,65	3,68	-0,02	24,0	
05.10	5,08	248,50	246,81	1,69	0,00	253,48	249,26	4,21	65,76	45,35	20,4	3,69	-0,02	24,0	
06.10	5,21	249,14	247,44	1,70	0,00	254,11	249,87	4,23	65,86	44,99	20,87	3,72	-0,01	24,0	
07.10	5,19	248,11	246,37	1,74	0,00	253,02	248,76	4,26	65,71	44,84	20,87	3,72	-0,01	24,0	
08.10	5,22	247,83	246,18	1,65	0,00	252,82	248,59	4,23	65,84	44,84	20,99	3,71	-0,01	24,0	
09.10	5,38	247,94	246,17	1,76	0,00	252,98	248,55	4,43	66,56	44,91	21,65	3,71	-0,01	24,0	
10.10	5,22	251,90	250,14	1,76	0,00	257,05	252,74	4,30	66,63	45,96	20,67	3,67	-0,01	24,0	
11.10	5,17	251,34	249,52	1,82	0,00	256,49	252,12	4,37	66,74	46,21	20,54	3,67	-0,02	24,0	
12.10	5,06	247,86	245,98	1,88	0,00	252,78	248,39	4,39	65,46	45,07	20,39	3,68	-0,02	24,0	
13.10	5,11	247,19	245,62	1,56	0,00	252,14	248,08	4,06	66,13	45,5	20,63	3,69	-0,02	23,99	U
14.10	5,06	247,55	246,07	1,48	0,00	252,62	248,63	3,99	66,78	46,38	20,4	3,72	-0,02	24,0	
15.10	4,89	248,17	246,72	1,45	0,00	253,10	249,24	3,86	65,56	45,89	19,67	3,73	-0,02	24,0	
16.10	4,97	248,28	246,44	1,83	0,00	253,26	248,95	4,30	65,91	45,94	19,93	3,74	-0,01	24,0	
Итого:	132,49	8729,83	8665,47	64,36	0,00	8908,37	0,00	130,93	66,63	51,51	15,12	3,55	-0,01	719,93	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2019	24:00	994,36	84755,14	83864,32	5868,77
16.10.2019	24:00	1126,85	93484,97	92529,79	6588,70
ИТОГО:		132,49	8729,83	8665,47	719,93

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 720 =719,93 +0,01 +0,0 +0,06 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 132,506, Гкал

Представитель
 абонента

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации

Серпуховский филиал

ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Западная 35,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 387188
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 17.09.2019 по 16.10.2019

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	2,00	443,09	438,20	4,89	0,00	452,38	446,45	5,93	67,99	63,57	4,42	7,91	2,62	24,0	
18.09	1,89	448,16	443,23	4,92	0,00	457,32	451,43	5,89	67,05	62,95	4,1	7,91	2,62	24,0	
19.09	1,99	435,07	430,47	4,60	0,00	444,37	438,70	5,66	68,6	64,13	4,47	7,91	2,62	24,0	
20.09	2,07	436,23	431,61	4,62	0,00	445,98	440,23	5,76	70,29	65,63	4,65	7,91	2,62	24,0	
21.09	2,16	434,22	429,55	4,67	0,00	443,41	437,58	5,83	68,22	63,36	4,86	7,91	2,62	24,0	
22.09	2,19	438,49	433,59	4,90	0,00	447,39	441,38	6,01	66,79	61,9	4,89	7,91	2,62	24,0	
23.09	2,16	436,80	432,08	4,73	0,00	446,48	440,54	5,94	70,02	65,18	4,84	7,91	2,62	24,0	
24.09	3,91	506,47	495,39	11,08	0,00	516,67	503,44	13,23	66,35	58,73	7,62	7,91	2,62	23,94	D
25.09	5,42	448,60	438,85	9,75	0,00	457,64	445,03	12,61	66,46	54,47	11,99	7,91	2,62	24,0	
26.09	5,33	382,62	375,48	7,14	0,00	390,56	380,58	9,98	67,51	53,66	13,85	7,91	2,62	24,0	
27.09	5,24	330,73	327,05	3,68	0,00	337,56	331,19	6,37	67,2	51,44	15,76	7,91	2,62	24,0	
28.09	5,03	257,42	253,56	3,86	0,00	262,60	256,24	6,36	66,35	46,89	19,47	7,91	2,62	24,0	
29.09	4,93	257,71	254,33	3,38	0,00	262,62	256,86	5,76	64,41	45,36	19,05	7,91	2,62	24,0	
30.09	4,75	257,95	254,54	3,41	0,00	262,71	257,04	5,67	63,25	44,92	18,33	7,91	2,62	24,0	
01.10	5,03	259,84	255,98	3,86	0,00	265,10	258,76	6,33	66,61	47,32	19,29	7,91	2,62	24,0	
02.10	4,92	263,45	259,73	3,72	0,00	268,63	262,51	6,12	65,63	47,02	18,61	7,91	2,62	24,0	
03.10	4,70	254,77	250,81	3,96	0,00	259,67	253,44	6,23	64,9	46,55	18,35	7,91	2,62	24,0	
04.10	4,37	227,16	223,50	3,66	0,00	231,40	225,69	5,71	63,88	44,71	19,17	7,91	2,62	24,0	
05.10	4,79	223,94	220,48	3,47	0,00	228,32	222,52	5,80	65,45	44,13	21,32	7,91	2,62	24,0	
06.10	4,88	224,44	220,99	3,44	0,00	228,85	223,05	5,80	65,63	43,94	21,69	7,91	2,62	24,0	
07.10	4,91	223,39	220,01	3,37	0,00	227,77	222,01	5,76	65,5	43,58	21,92	7,91	2,62	24,0	
08.10	5,07	223,44	220,22	3,22	0,00	227,85	222,20	5,65	65,56	42,97	22,59	7,91	2,62	24,0	
09.10	5,06	223,65	219,95	3,69	0,00	228,16	221,99	6,17	66,26	43,71	22,55	7,91	2,62	24,0	
10.10	5,04	226,80	223,37	3,44	0,00	231,38	225,47	5,91	66,39	44,23	22,16	7,91	2,62	24,0	
11.10	4,98	226,49	223,08	3,41	0,00	231,05	225,20	5,85	66,42	44,49	21,92	7,91	2,62	24,0	
12.10	4,82	223,62	220,24	3,38	0,00	227,99	222,30	5,69	65,37	43,87	21,49	7,91	2,62	24,0	
13.10	4,89	223,23	219,79	3,44	0,00	227,62	221,84	5,77	65,81	43,96	21,85	7,91	2,62	23,99	U
14.10	4,82	223,55	220,07	3,48	0,00	228,07	222,23	5,84	66,54	45,07	21,47	7,91	2,62	24,0	
15.10	4,73	224,16	220,15	4,01	0,00	228,55	222,23	6,31	65,3	44,29	21,0	7,91	2,62	24,0	
16.10	4,62	223,69	219,04	4,66	0,00	228,10	221,20	6,90	65,72	45,12	20,59	7,91	2,62	24,0	
Итого:	126,78	9209,21	9075,35	133,86	0,00	9396,23	0,00	196,87	66,72	53,06	13,66	7,91	2,62	719,93	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2019	24:00	962,44	93631,27	92667,45	5867,03
16.10.2019	24:00	1089,22	102840,48	101742,80	6586,96
ИТОГО:		126,78	9209,21	9075,35	719,93

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
 720 = 719,93 + 0,01 + 0,0 + 0,06 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 126,789, Гкал

Представитель
 абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей
 организации



Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Западная 38,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 391291
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 17.09.2019 по 16.10.2019

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,93	186,17	184,77	1,39	0,00	190,15	188,19	1,96	67,83	62,81	5,02	-0,11	1,9	23,99	U
18.09	0,94	185,83	184,56	1,27	0,00	189,71	187,86	1,84	66,91	61,82	5,1	-0,11	1,9	24,0	
19.09	0,93	186,19	185,01	1,17	0,00	190,27	188,50	1,77	68,46	63,43	5,03	-0,11	1,9	24,0	
20.09	1,14	181,75	180,60	1,15	0,00	185,91	184,02	1,89	70,15	63,82	6,33	-0,11	1,96	24,0	
21.09	0,92	180,10	179,02	1,08	0,00	183,99	182,33	1,66	68,09	62,9	5,18	-0,12	2,01	24,0	
22.09	1,04	180,29	179,28	1,01	0,00	184,04	182,40	1,64	66,67	60,86	5,81	-0,12	2,0	24,0	
23.09	1,06	178,15	177,26	0,89	0,00	182,20	180,63	1,57	69,88	63,87	6,01	-0,13	2,02	24,0	
24.09	1,95	230,58	227,43	3,15	0,00	235,29	231,00	4,28	66,02	57,52	8,5	-0,13	2,01	23,98	ED
25.09	2,73	218,59	217,24	1,35	0,00	223,10	220,23	2,87	66,37	53,84	12,53	-0,12	2,36	24,0	
26.09	2,80	195,08	193,60	1,48	0,00	199,21	196,17	3,04	67,38	52,98	14,4	-0,1	2,46	24,0	
27.09	2,84	169,96	168,29	1,67	0,00	173,51	170,32	3,19	67,0	50,24	16,76	-0,1	2,79	24,0	
28.09	2,77	133,79	133,07	0,72	0,00	136,52	134,39	2,14	66,18	45,39	20,79	-0,1	3,25	24,0	
29.09	2,64	132,25	131,38	0,87	0,00	134,82	132,62	2,19	64,19	44,15	20,04	-0,09	3,25	24,0	
30.09	2,57	132,00	130,79	1,21	0,00	134,49	132,00	2,49	63,15	43,55	19,6	-0,08	3,24	24,0	
01.10	2,74	132,22	131,43	0,78	0,00	134,95	132,75	2,21	66,41	45,58	20,83	-0,06	3,25	24,0	
02.10	2,66	133,44	132,73	0,71	0,00	136,13	134,05	2,08	65,47	45,4	20,07	-0,08	3,24	24,0	
03.10	2,54	128,76	128,03	0,73	0,00	131,29	129,27	2,02	64,69	44,88	19,82	-0,07	3,2	24,0	
04.10	2,42	116,46	115,80	0,65	0,00	118,67	116,83	1,84	63,72	42,82	20,9	-0,07	3,31	24,0	
05.10	2,56	115,20	114,55	0,66	0,00	117,50	115,58	1,92	65,28	42,98	22,3	-0,07	3,33	24,0	
06.10	2,72	115,56	114,99	0,57	0,00	117,86	115,96	1,89	65,42	41,79	23,63	-0,08	3,36	24,0	
07.10	2,70	114,92	114,39	0,54	0,00	117,22	115,35	1,86	65,28	41,68	23,6	-0,09	3,36	24,0	
08.10	2,73	114,57	114,07	0,50	0,00	116,87	115,01	1,86	65,36	41,46	23,91	-0,1	3,35	24,0	
09.10	2,81	115,58	115,00	0,58	0,00	117,94	115,97	1,98	66,07	41,68	24,39	-0,09	3,35	24,0	
10.10	2,73	118,97	118,45	0,52	0,00	121,41	119,51	1,89	66,19	43,13	23,06	-0,08	3,31	24,0	
11.10	2,70	119,60	119,08	0,52	0,00	122,06	120,17	1,89	66,25	43,6	22,64	-0,08	3,31	24,0	
12.10	2,59	117,82	117,35	0,47	0,00	120,16	118,38	1,78	65,13	43,03	22,1	-0,08	3,32	24,0	
13.10	2,68	117,47	116,98	0,49	0,00	119,84	118,00	1,84	65,65	42,71	22,94	-0,07	3,32	23,99	U
14.10	2,66	117,83	117,30	0,52	0,00	120,25	118,39	1,86	66,34	43,65	22,69	-0,07	3,35	24,0	
15.10	2,55	118,28	117,82	0,45	0,00	120,64	118,90	1,74	65,12	43,42	21,7	-0,07	3,37	24,0	
16.10	2,61	118,48	117,99	0,48	0,00	120,85	119,07	1,78	65,52	43,37	22,15	-0,09	3,38	24,0	
Итого:	67,67	4405,91	4378,28	27,63	0,00	4496,89	0,00	63,00	66,43	50,99	15,44	-0,10	2,74	719,95	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2019	24:00	460,86	37894,75	37516,21	4801,37
16.10.2019	24:00	528,54	42300,66	41894,49	5521,32
ИТОГО:		67,67	4405,91	4378,28	719,95

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания


Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 720 =719,95 +0,02 +0,0 +0,02 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 67,679, Гкал

Представитель
 абонента



Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации

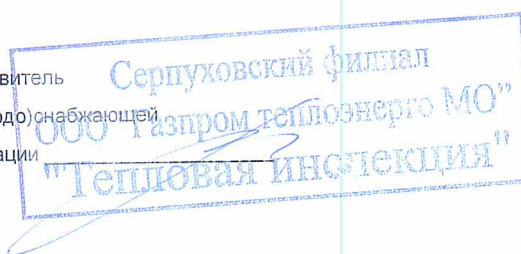

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Западная 38А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 391293

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2019 по 16.10.2019

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,87	365,94	0,00	365,94	0,00	373,74	0,00	373,74	68,04	65,68	2,36	3,06	2,06	23,99	U
18.09	0,89	365,76	0,00	365,76	0,00	373,34	0,00	373,34	67,12	64,72	2,4	3,06	2,06	24,0	
19.09	0,91	366,70	0,00	366,70	0,00	374,64	0,00	374,64	68,67	66,22	2,45	3,07	2,06	24,0	
20.09	1,13	358,04	0,00	358,04	0,00	366,16	0,00	366,16	70,38	67,23	3,14	3,08	2,12	24,0	
21.09	0,94	354,97	0,00	354,97	0,00	362,60	0,00	362,60	68,3	65,67	2,63	3,1	2,16	24,0	
22.09	1,04	355,37	0,00	355,37	0,00	362,70	0,00	362,70	66,88	63,96	2,92	3,1	2,15	24,0	
23.09	1,09	351,40	0,00	351,40	0,00	359,32	0,00	359,32	70,12	67,04	3,08	3,1	2,18	24,0	
24.09	2,22	329,55	118,74	210,81	0,00	336,28	120,32	215,95	66,45	59,7	6,74	2,7	2,13	23,98	D
25.09	2,92	247,53	250,58	0,00	3,05	252,60	254,13	-1,53	66,52	54,7	11,82	2,64	2,46	24,0	
26.09	2,93	212,80	214,48	0,00	1,69	217,27	217,43	-0,16	67,53	53,76	13,76	2,69	2,55	24,0	
27.09	2,94	185,07	186,92	0,00	1,86	188,91	189,28	-0,37	67,19	51,31	15,88	2,96	2,86	24,0	
28.09	2,80	142,52	144,26	0,00	1,74	145,40	145,76	-0,36	63,37	46,69	19,67	3,37	3,31	24,0	
29.09	2,67	140,86	142,56	0,00	1,70	143,55	143,97	-0,42	64,36	45,35	19,01	3,38	3,32	24,0	
30.09	2,66	140,96	142,55	0,00	1,58	143,59	143,90	-0,31	63,32	44,43	18,9	3,37	3,32	24,0	
01.10	2,75	141,75	143,48	0,00	1,74	144,63	145,01	-0,39	66,59	47,18	19,41	3,39	3,33	24,0	
02.10	2,71	143,16	144,97	0,00	1,80	146,01	146,49	-0,47	65,64	46,72	18,92	3,37	3,31	24,0	
03.10	2,53	138,65	140,37	0,00	1,72	141,34	141,83	-0,49	64,86	46,59	18,28	3,33	3,27	24,0	
04.10	2,43	124,72	126,18	0,00	1,45	127,08	127,37	-0,29	63,91	44,36	19,55	3,43	3,38	24,0	
05.10	2,60	123,10	124,66	0,00	1,57	125,52	125,84	-0,32	65,49	44,33	21,16	3,44	3,39	24,0	
06.10	2,64	123,52	125,10	0,00	1,58	125,97	126,29	-0,32	65,63	44,23	21,4	3,46	3,41	24,0	
07.10	2,74	123,20	124,68	0,00	1,48	125,63	125,80	-0,17	65,48	43,24	22,25	3,46	3,42	24,0	
08.10	2,83	123,32	124,90	0,00	1,59	125,76	126,00	-0,24	65,56	42,61	22,95	3,46	3,42	24,0	
09.10	2,81	123,08	124,65	0,00	1,58	125,56	125,80	-0,23	66,27	43,43	22,84	3,45	3,42	24,0	
10.10	2,73	124,51	126,22	0,00	1,70	127,05	127,41	-0,37	66,39	44,45	21,94	3,41	3,39	24,0	
11.10	2,70	124,00	125,78	0,00	1,77	126,53	126,98	-0,46	66,46	44,63	21,83	3,41	3,38	24,0	
12.10	2,64	122,54	124,28	0,00	1,74	124,95	125,44	-0,49	65,31	43,76	21,54	3,42	3,39	24,0	
13.10	2,69	122,34	124,16	0,00	1,82	124,79	125,30	-0,52	65,85	43,82	22,03	3,43	3,39	23,99	U
14.10	2,62	122,38	124,22	0,00	1,83	124,87	125,43	-0,56	66,54	45,03	21,46	3,46	3,42	24,0	
15.10	2,54	122,84	124,68	0,00	1,84	125,26	125,87	-0,60	65,31	44,56	20,75	3,48	3,44	24,0	
16.10	2,67	122,96	124,82	0,00	1,85	125,41	125,98	-0,57	65,71	43,99	21,72	3,48	3,44	24,0	
Итого:	68,66	5943,55	3253,25	2729,00	38,70	6066,50	9,63	2778,62	67,00	47,05	19,94	3,16	3,17	719,96	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2019	24:00	442,44	55927,80	20699,33	4809,68
16.10.2019	24:00	511,11	61871,35	23952,58	5529,65
ИТОГО:		68,66	5943,55	3253,25	719,96

Классификация ошибок:

D - отключение по $t1-t2 < \min$

G - отключение по $G_{\min}$, $G_{\max}$

E - функциональный отказ

U - отключение питания

Тотч. = $T_{\text{наб.}} + T_{\text{сб.пит.}} + T_{\text{ф.отк.}} + T_{dt < \min} + T_{G < \min} + T_{G > \max} + T_{\text{д.о.}}$
720 = 719,96 + 0,02 + 0,0 + 0,01 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 68,667, Гкал

Представитель
абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"

Организация ООО "Занарье ЖКХ" Номер договора _____
 Адрес Цеховая 37а Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 392907
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.09.2019 по 16.10.2019

Дата		Q	M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
		Гкал		разбор				атм	атм	Тн	Тр	юшибок		
17.09.19	0.751	240.56	243.98	-3.43	67.6	63.7	4.0	8.0	-0.0	2.1	0.01	23.99	E	
18.09.19	0.752	240.80	244.45	-3.65	67.0	63.0	4.0	8.0	-0.0	2.1	0.00	24.00		
19.09.19	0.849	240.83	244.36	-3.53	68.4	64.0	4.4	8.0	-0.0	2.1	0.00	24.00		
20.09.19	0.851	235.69	239.18	-3.50	70.1	65.6	4.5	8.0	-0.0	2.2	0.00	24.00		
21.09.19	0.822	233.84	237.40	-3.56	67.9	63.5	4.4	8.0	-0.1	2.2	0.00	24.00		
22.09.19	0.905	234.21	237.89	-3.68	66.6	61.8	4.8	8.0	-0.0	2.2	0.00	24.00		
23.09.19	0.880	231.21	234.85	-3.63	69.8	65.0	4.8	8.0	-0.1	2.2	0.00	24.00		
24.09.19	1.838	243.33	245.88	-2.55	65.9	57.8	8.1	8.0	-0.1	2.2	0.28	23.72	ED	
25.09.19	2.555	204.64	207.30	-2.66	66.3	53.2	13.1	8.0	-0.0	2.5	0.00	24.00		
26.09.19	2.538	173.16	175.41	-2.26	67.1	51.8	15.3	8.0	-0.0	2.6	0.00	24.00		
27.09.19	2.520	147.36	148.30	-0.95	66.6	49.1	17.4	8.0	-0.0	3.0	0.00	24.00		
28.09.19	2.377	115.04	116.30	-1.27	65.7	44.5	21.2	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
29.09.19	2.264	114.20	115.50	-1.30	63.6	43.3	20.3	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
30.09.19	2.174	114.43	115.63	-1.21	62.9	43.4	19.5	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
01.10.19	2.365	114.99	116.16	-1.18	65.9	44.8	21.0	8.0	0.0	3.4	0.00	24.00		
02.10.19	2.305	116.14	117.44	-1.30	65.0	44.7	20.4	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
03.10.19	2.192	111.68	112.91	-1.22	64.1	44.0	20.1	8.0	-0.0	3.3	0.00	24.00		
04.10.19	2.027	100.64	101.66	-1.02	63.2	42.7	20.6	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
05.10.19	2.170	99.43	100.40	-0.97	64.8	42.5	22.3	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
06.10.19	2.333	100.16	99.82	0.34	64.8	41.6	23.3	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
07.10.19	2.320	99.78	99.15	0.63	64.6	41.5	23.1	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
08.10.19	2.364	99.97	98.35	1.62	64.8	41.6	23.2	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
09.10.19	2.436	99.58	98.63	0.95	65.5	41.3	24.2	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
10.10.19	2.349	100.93	100.69	0.24	65.6	42.3	23.3	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
11.10.19	2.358	100.67	100.70	-0.03	65.7	42.2	23.5	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
12.10.19	2.254	99.52	100.08	-0.56	64.4	41.5	22.9	8.0	-0.0	3.4	0.00	24.00		
13.10.19	2.225	99.30	100.39	-1.09	65.1	42.2	22.9	8.0	-0.0	3.5	0.01	23.99	U	
14.10.19	2.193	99.33	100.70	-1.38	65.7	43.1	22.6	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
15.10.19	2.140	99.69	101.09	-1.40	64.6	42.5	22.0	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
16.10.19	2.203	99.84	101.16	-1.32	64.9	42.3	22.6	8.0	-0.0	3.5	0.00	24.00		
Итого	58.307	4410.93	4455.79	-44.86	66.3	52.6	13.7	8.0	-0.0	3.0	0.30	719.70	0.30	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
16.10.19	24:00	479.116	44087.60	44477.39	5543.59
17.09.19	00:00	420.809	39676.67	40021.61	4823.89
Итого		58.307	4410.93	4455.79	719.70

$$Q = 58,307 : 719,7 \times 720 = 58,331 \text{ Гкал}$$

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 719.70 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц.отказа (E) 0.239 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.054 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента

Представитель теплоснабжающей
организации

